

OBECNÍ ÚŘAD OTOVICE	✓/K
9-04-2026	Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
Počet listů	
Počet příloh.....	359/26 289-4
Č.j.:	



Spis.zn. : 5717/OD/26
 Č.j.: 5717/OD/26-2
 Karlovy Vary, dne 7.4.2026

E PLUS spol. s r.o.
Pila 131
360 01 Karlovy Vary 1

spisový znak: 280.4
 skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 98/2026

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. právnické osobě: E PLUS spol. s r.o., na základě podané žádosti dne 27.3.2026 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 11.2.2026 pod č.j. KRPK-7522-2/ČJ-2026-190306,

přechodnou úpravu provozu na silnici III/22134 staničení km 3.928 - 3.952, v obci Otovice,

takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Otovice, K Panelárně, poz. č. 616/81, kNN“.

Na dobu: **od 22.4.2026 do 30.4.2026.**

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užitá výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Jednotkám IZS v zásahu, bude zajištěn trvale volný průjezd.
7. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkovi nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: E PLUS spol. s r.o.

Přílohou je situační plán s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objízdkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

Odůvodnění

Dne 27.3.2026, podala právnická osoba E PLUS spol. s r.o., žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KRP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 11.2.2026 pod č.j. KRPK-7522-2/ČJ-2026-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. „Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.“ Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a OÚ Otovice.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 3 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová v.r.
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <https://mmkv.cz/cs/eud>

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

E PLUS spol. s r.o., IDDS: v5m2rj3

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

Dotčený orgán státní správy:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

7. 04. 2026

5319/00126

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnička 118, 360 10 Karlovy Vary
Tel./fax: 353569234, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, uložka 7402
E-mail: info@flexy.cz WWW: flexy.cz

Navrh dopravního opatření

Stavba: KV, Otovice, K Panelárně poz.e.616 81-nové podzemní vedení kabelu NN

-podélný výkop v krajnici MK

Realizace: I-Plus

Karlovy Vary-Pila

Termín: cca.

Investor:

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. podélný výkop v kraji MK bude po celé délce zabezpečen pomocí směrových desek Z4 s minimálním průjezdem pro vozidla 2,75 metru. Budou osazeny SDZ A15 + A6b, A15 + F7b, a A15
2. v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků-průjezd vozidel IZS!!!, stavby atd.
3. dopravní značky reflexní, základní velikost
4. vzdálenosti dle TP 66 II vydání
5. světla typ I.

Vyřídění Policie ČR-DI Karlovy Vary:


Zbyněk Morávek

Karlovy Vary 22.1.2026

místopis:

- A15 + F7b - MK Zvonková x K Panelárně
- A15 + A6b - MK K Panelárně
- Z4 - MK k Panelárně naproti MK Zvonková
- A15 - MK K panelárně před x Zvonková


Celková situace

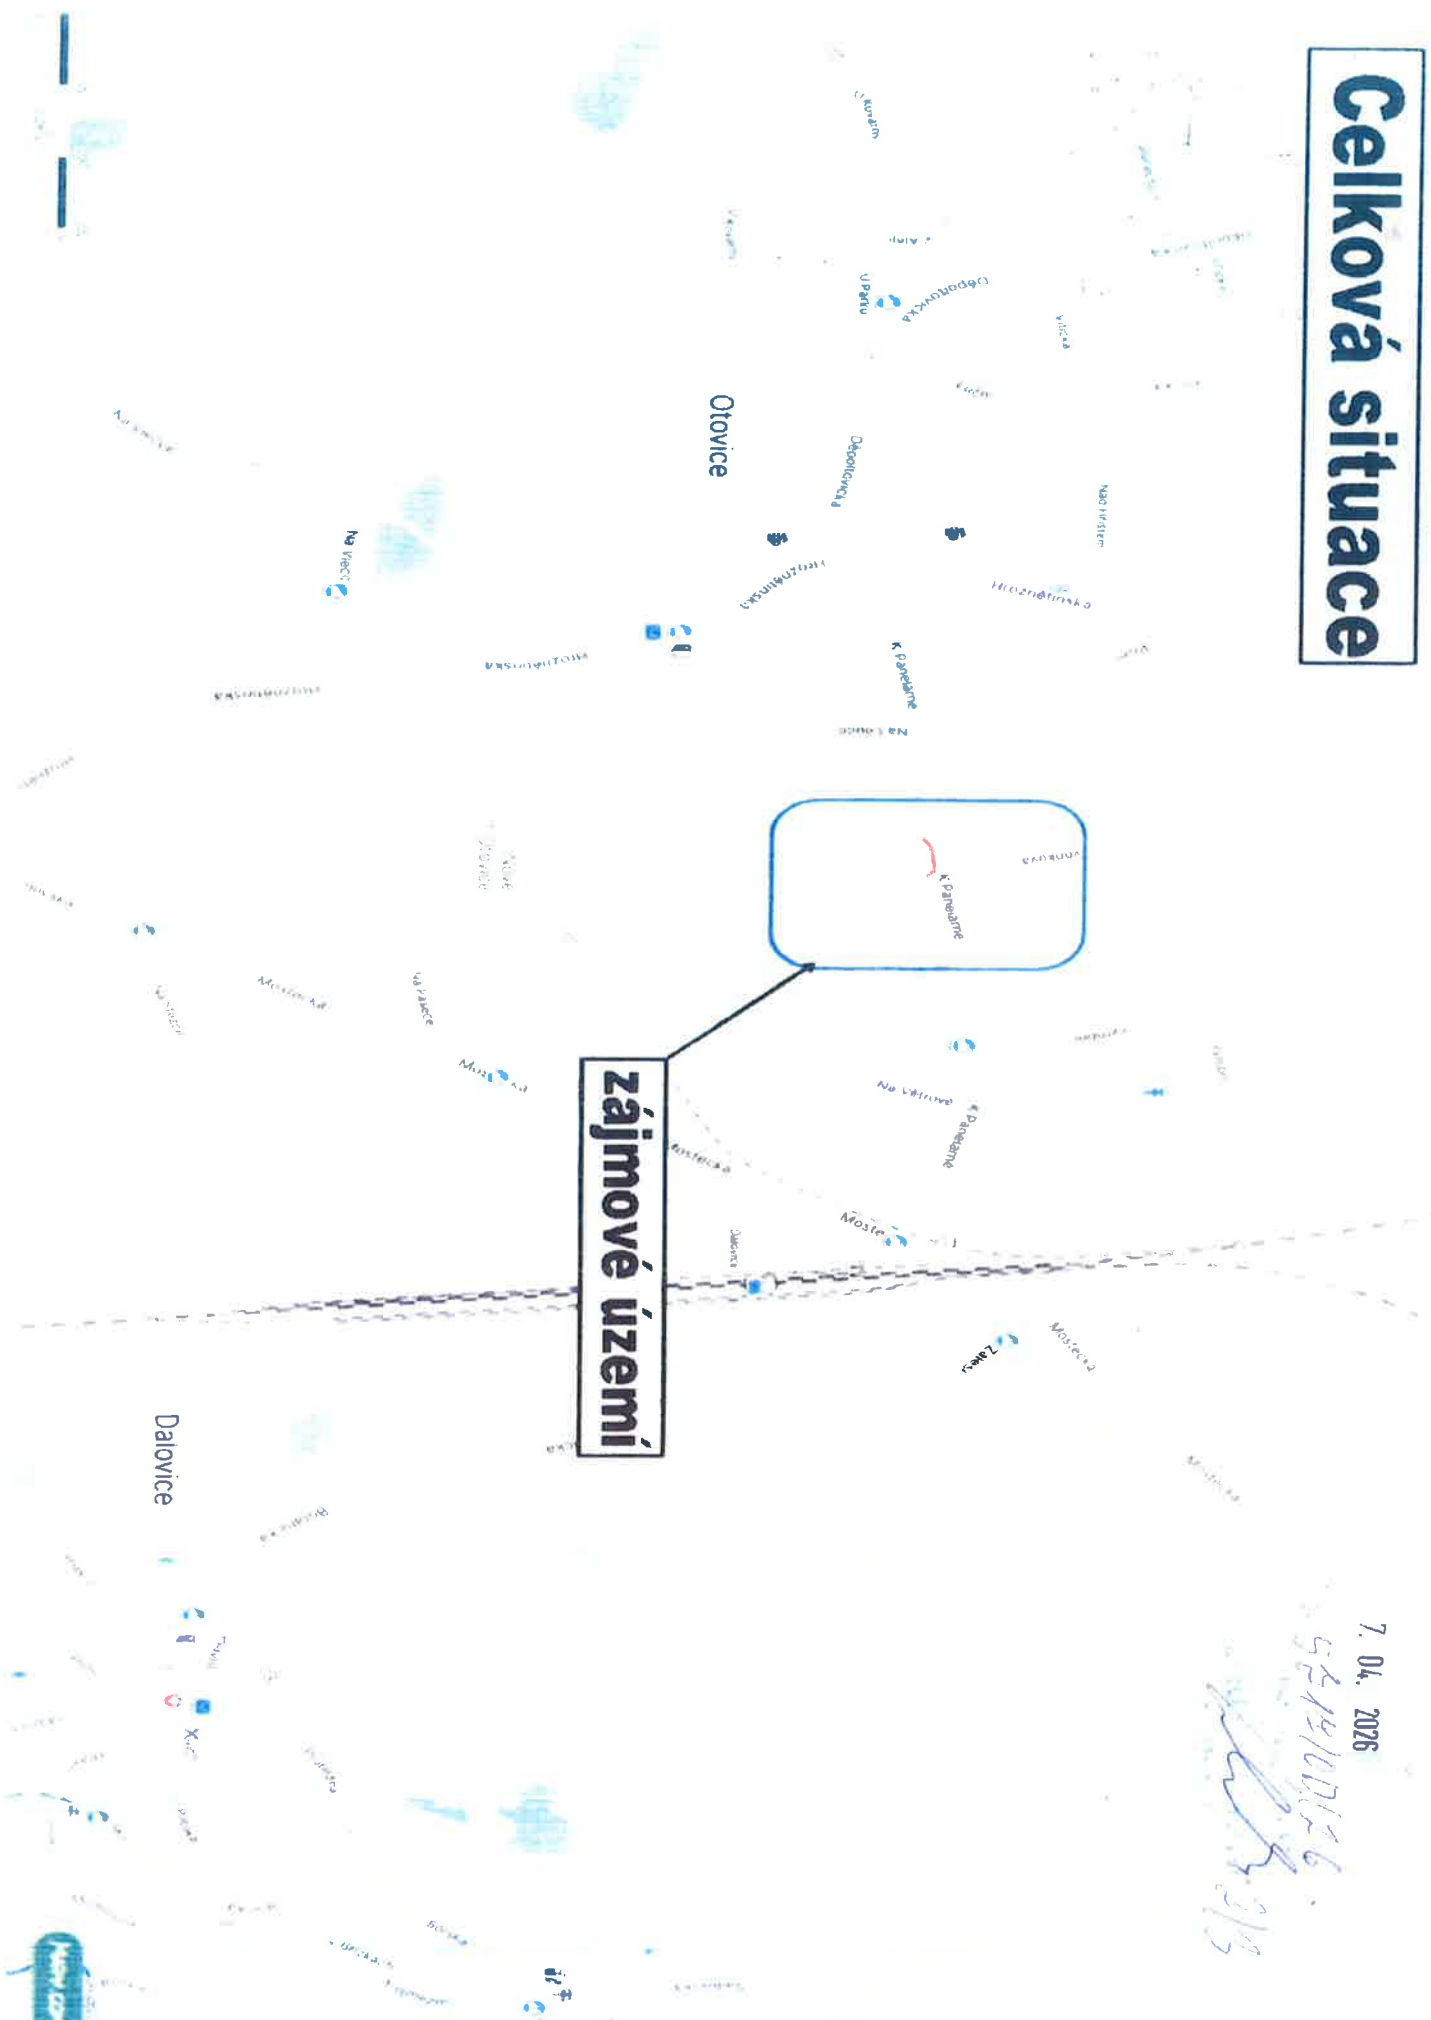

7. 04. 2026

5612/00126
[Handwritten signature]
3/3

KV, Otovice, K Panelárně poz.c. 616/81-nové podzemní vedení kabelu NN

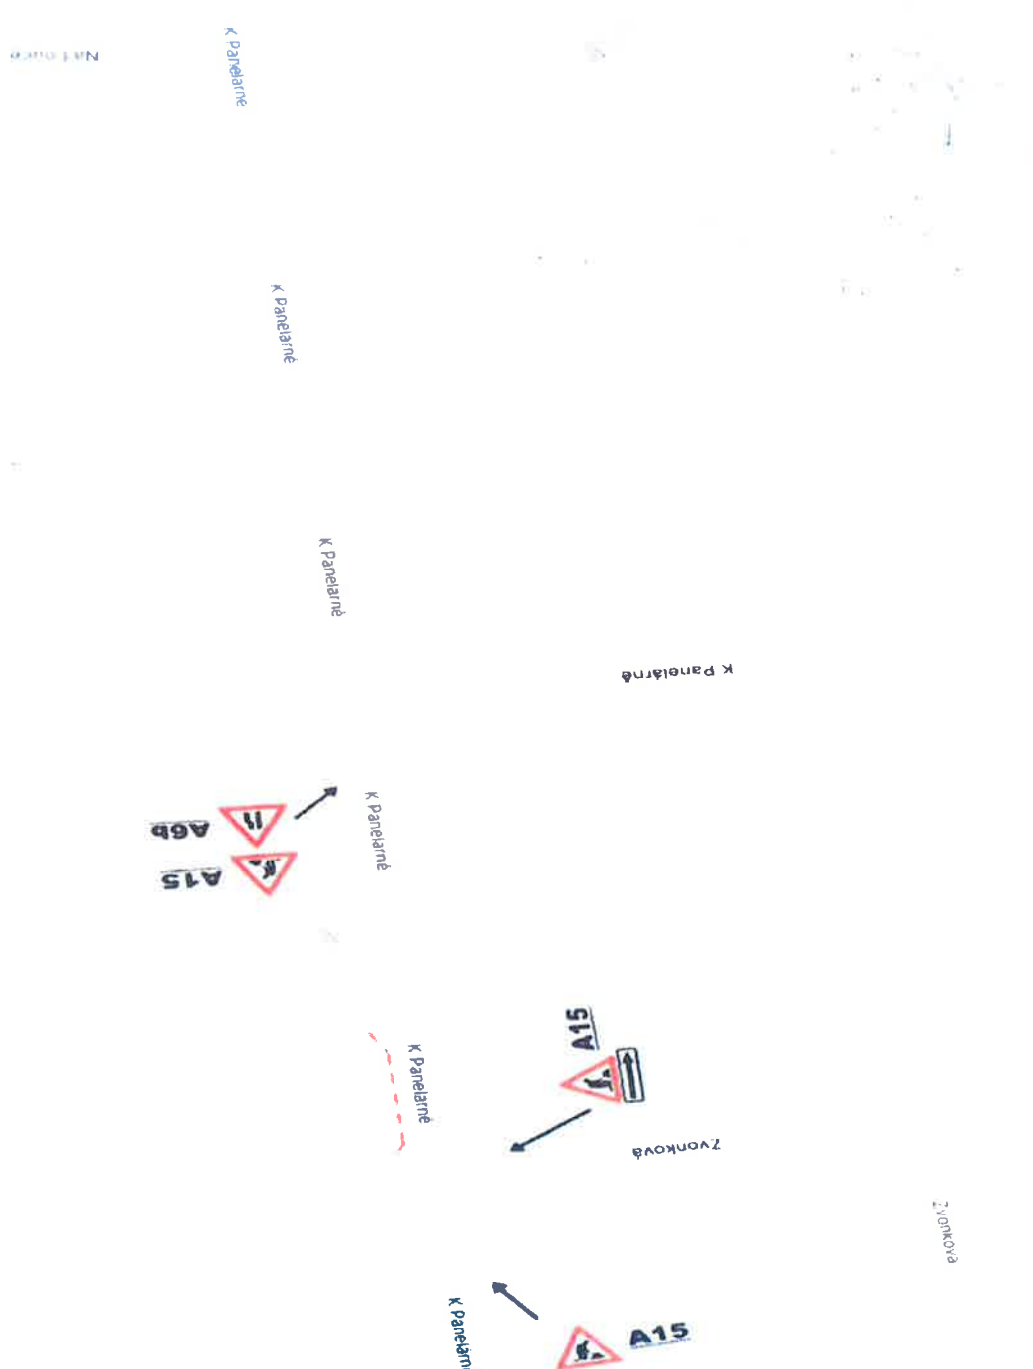

5/3
 921001-155
 9202 70 2

